


PROVEDENÍ ZÁKLADŮ SADOVÝCH VETKNUTÝCH KÓNICKÝCH OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ JMENOVITÉ VÝŠKY 4 m, 5 m, 6 m, 7 m S HORNÍM PRŮMĚREM DŘÍKU 60/76 mm V ZELENÍ

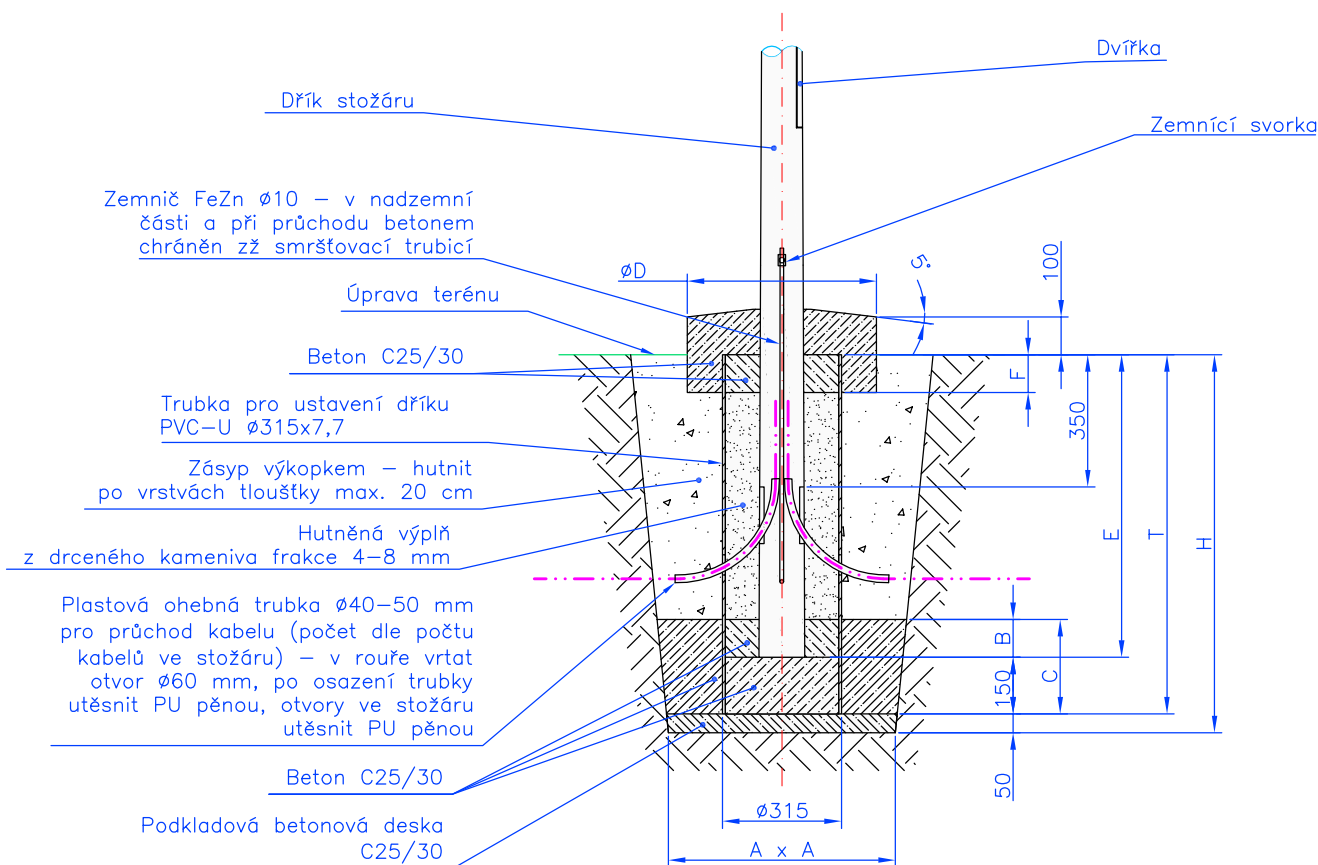

jm. výška stožáru (m)	A (mm)	E (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	T (mm)	D (mm)
4	500	800	1000	150	300	100	950	400
5	550	800	1000	150	300	100	950	400
6	600	1000	1200	200	350	150	1150	400
7	600	1200	1400	200	350	150	1350	500

Doplňující informace:

Při provádění výkopů pro základy stožárů nutno výkopy hloubky nad 1 m zajistit proti sesuvu!

Pro betonování základů nepoužívat suché betonové směsi bez předchozího důkladného promísení s vodou v předepsaném poměru!

Rozměry základů stožárů platí na území Statutárního města Ostravy pro umístění v soudržném podkladu (zemině) za předpokladu maximálního zatížení stožárů definovaného ve specifikacích příslušných stožárů bez jakéhokoli dalšího zatížení. V případě nesoudržných podkladů (např. písčitých), většího nebo jinak nespecifikovaného zatížení stožárů apod. je nutno provedení a rozměry základů posoudit a navrhnout individuálně s ohledem na navržené zatížení a podmínky umístění.

Rozměry základů stožárů dále platí pouze pro umístění mimo ochranná pásma inženýrských sítí! V případě umístění stožáru v ochranném pásmu cizí inženýrské sítě je nutno základ stožáru navrhnout s ohledem na podmínky stanovené správcem této sítě při respektování dimenzování základu pro navržené zatížení! Odlišné provedení základů než výše uvedené musí být vždy odsouhlaseno správou VO!